


Systemskizze:

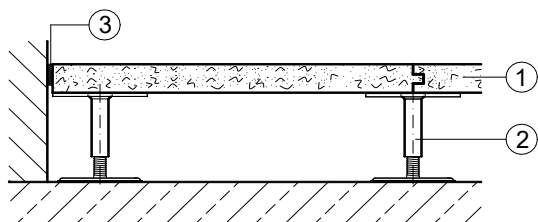

- 1) zementgebundene Trägerplatte
- 2) Stütze
- 3) Randstreifen

System:

Tragschicht:	Zementgebundenes Hohlbodenelement
Plattenstärke:	40 mm
Unterseite:	Alubeschichtung
Abmessungen:	593 x 593 mm
Systemgewicht:	~72 kg/m ² (ohne Belag, Bodenhöhe 250 mm)

Unterkonstruktion:

Stützenabstand:	596 x 596 mm
Stützenmaterial:	Stahl, verzinkt
Aufbauhöhe:	~ 65 mm

Beläge¹⁾:

Freigegebene Beläge:	textile und elastische Bodenbeläge, Parkett, Naturstein Kunststein, Keramik (siehe Merkblatt)
----------------------	--

Lastwerte:

Punktlast:	5.000 N
Elementklasse gem. DIN EN 13 213:	Klasse 5
Durchbiegung ohne Belag bis ≤ 0,5 mm:	3.000 N
Durchbiegung bei Nennpunktlast:	< 0,92 mm
Bruchlast	≥ 10.000 N
Konformitätszertifikat:	--

Brandschutz:

Baustoffklasse Trägerplatten nach DIN 4102 T2:	A2
--	----

1) Der HG Hohlboden entspricht der Norm DIN EN 13 213. Die zulässigen Durchbiegungen sind bei der Planung der Folgegewerke zu berücksichtigen.
Beim Verklebenvon Bodenbelägen Eignung des Klebstoffs für zementäre Untergründe prüfen.

Bauphysikalische Wertstoffdaten:

Raumgewicht	≥ 1650 kg/m ³
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit	0,36 W/(mK)
Für die Bemessung von Fußbodenheizungen beträgt λ_{10}	0,36 W/(mK)
pH-Wert	10 - 12
Längenänderung bei Temperaturänderung	0,0120 mm/(mK)
Feuchteausdehnungskoeffizient bei 40 - 60%	0,0010 mm/m % r.F.
Hygrothermale Einbaubedingungen (stationär)	min. +13°C ca. 40-65% r.F.
Hygrothermale Nutzungsbedingungen (stationär)	min. +13°C ca. 40-65% r.F.

Oberflächenbehandlung und Beläge:

Dehn-, Bewegungs- und Anschlussfugen des HG Combi T immer im Bodenbelag übernehmen.

Stuhlrollenfestigkeit ist bei HG Combi T Böden ohne Zusatzmaßnahmen gegeben.

Grundierung mit Knauf Estrichgrund F431 oder Grundierung des verwendeten Klebstoffsystems.

Die Verlegung von **Teppichböden** kann, abhängig von der Teppichware, ohne vollflächige Spachtelung erfolgen. Eventuell ist dann eine Spachtelung der Fugenbereiche z.B. mit Knauf Uniflott vorzunehmen. Bei Verlegung elastischer Dünobeläge (z.B. PVC, Linoleum, Kautschuk) ist eine vollflächige mindestens 2 mm starke Spachtelung erforderlich (z.B. mit Knauf Nivellierspachtel 415), vorher ist zu grundieren.

Keramische Fliesen und Natursteinbeläge können nur auf dafür freigegebene Systeme verarbeitet werden. Die Verarbeitungsvorschriften des Klebstoffsystemherstellers für die verwendeten Belagsformate insbesondere die angegebenen Klebstoffbettmindestdicken sind einzuhalten. Vorzugsweise sind flexible Klebstoffsysteme zu verwenden und ein zusätzlicher Feuchtigkeitseintrag ist zu vermeiden.

Die Verwendung von zum Klebstoffsystem gehörigen Vliese und Geweben ist möglich. Sollten die zulässigen Durchbiegungen durch zu erwartende Belastungen des HG Combi T größer als die durch den Bodenbelag aufnehmbaren Verformungen sein, so sind erforderliche Zusatzmaßnahmen zu planen. Möglichkeiten zur Begrenzung der Durchbiegung wären größere Elementdicken und/ oder Zusatzstützen. Wir weisen darauf hin, dass je nach Wahl des Materials auch die Steinfliese die Durchbiegung maßgeblich reduzieren kann. Projektbezogene Prüfungen sind möglich.

Parkett schwimmend verlegen oder Parkettdicke $\leq 2/3$ der FHB-Dicke, dabei sind die Verarbeitungsvorschriften der Parkett- und Klebstoffsystemhersteller für die gewählte Parkettart zu beachten. Von der Verwendung von Hirnholzparkett ist abzusehen.

Flüssigbeschichtungen wie z. B. Epoxydharzbeschichtungen müssen elastifiziert sein. Haftzugfestigkeiten des Belags / Klebstoffsystems bzw. der Beschichtung zum HG Combi T prüfen(eventuell Probe herstellen). Die bauphysikalischen Bedingungen sind bei der Wahl des Beschichtungssystems zu berücksichtigen.

Grundierungen, Spachtelmassen, Klebstoffe sowie systemzugehörige Vliese und Gewebe sind aufeinander abzustimmen.